



Täpsusklass 2 vastavalt OIML R49
 Keskkonnaklass MID kohaselt: Elektriline E2 ja mehhaaniline M1
 Keskkonnaklass OIML R49 kohaselt:
 klass B ja C (ruumisene/väliskeskkonnas)

Kamstrup A/S · Industrivej 28, Stilling · DK-8660 Skanderborg
 T: +45 89 93 10 00 · F: +45 89 93 10 01 · info@kamstrup.com

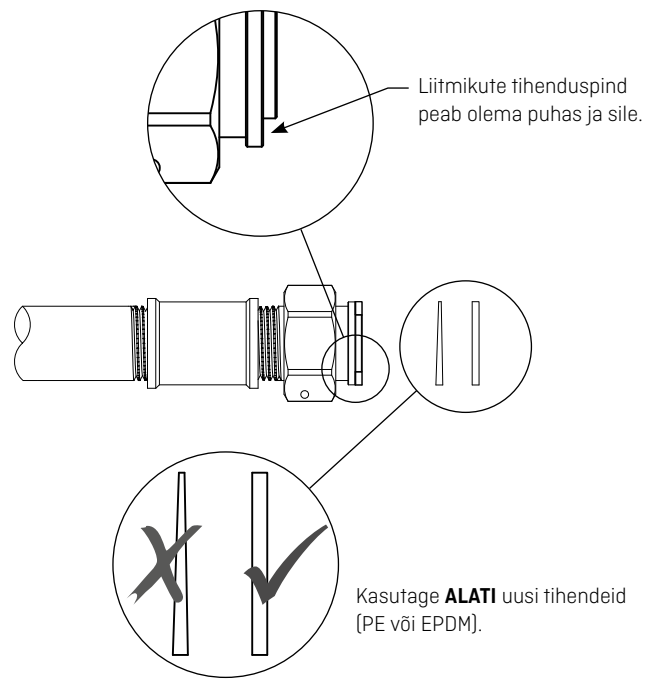



Torustik peab olema paralleelne ja sobima arvestiga.

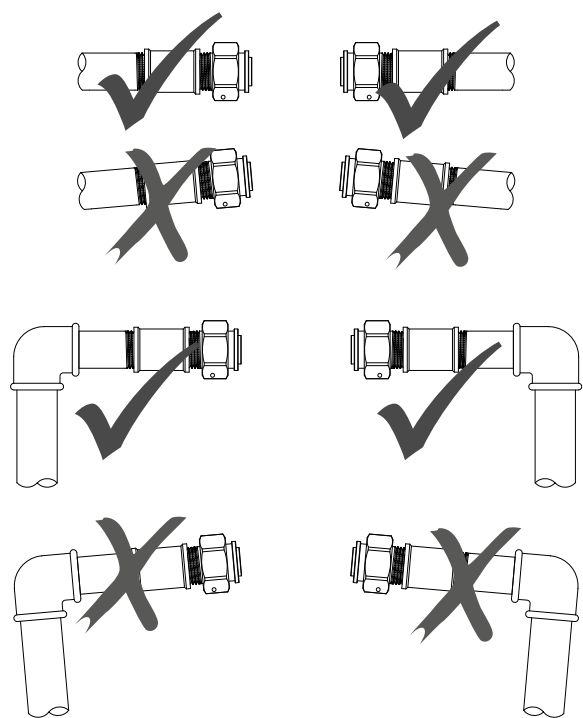

Väändemoment

Kui torustik on nii nihkes, et sellest tingituna saaksid ületatud ettenähtud väändemomendid, tuleks paigaldamisel kasutada teleskoopliitmike.

¾"	Max. 15 Nm
1"	Max. 30 Nm

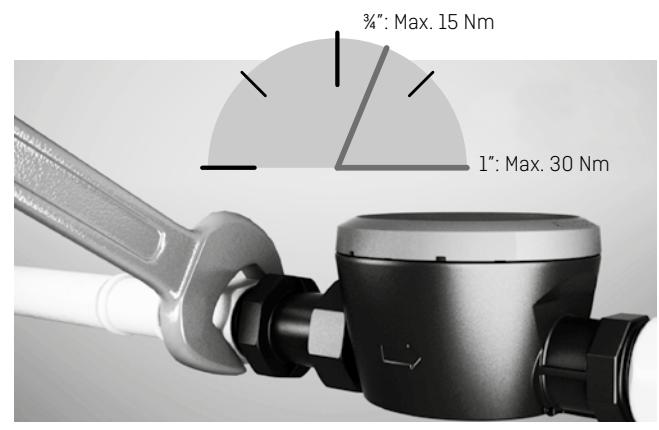

teleskoopliitmike.
 Kui torustik on nii nihkes, et sellest tingituna saaksid ületatud ettenähtud väändemomendid, tuleks paigaldamisel kasutada teleskoopliitmike.

kamstrup

MULTICAL® 21
Paigaldusjuhend



Kamstrup A/S · 5512829_D3_EE_04.2016

